


▶ 목장명 : 요섭목장(안성)

▶ 적용제품 : 코아텍스타P

유량 및 유성분 변화

*검정일(6월 19일, 7월 20일, 8월 18일, 9월 19일)

구분	납유월일	냉각기유량 (L/일)	착유두수 (두)	유량 (kg/일/두)	유지방 (%)	유단백(%)	체세포 (만)	분방착유 (두)	50만 이상(두)
교체전	6월	1069.5	34	32.4	3.9	3.3	29		7
	7월	1059.0	36	30.3	4.0	3.2	32.1		9
	08월 01일	1055.0	37	29.4					
	08월 02일	1046.0	37	29.1					
	08월 03일	1024.0	37	28.5					
	08월 04일	1018.0	37	28.3					
	08월 05일	1037.0	38	28.1					
	08월 06일	1019.0	38	27.6				3	
	08월 07일	1023.0	38	27.7					
	08월 08일	1018.0	38	27.6					
	08월 09일	1029.0	38	27.9					
	08월 10일	1033.0	38	28.0	3.8	3.1	35.3		8월 1주차
	08월 11일	1015.0	38	27.5					
	08월 12일	1006.0	38	27.3					
	08월 13일	1021.0	38	27.7					
	08월 14일	1010.0	38	27.4					
	08월 15일	1025.0	38	27.8					
	08월 16일	1011.0	37	28.1	3.8	3.1	36.7		8월2주차
	08월 17일	1003.0	37	27.9					
	08월 18일	1037.0	37	28.9	3.9	3.2	34.7	8	검정일
	08월 19일	1018.0	37	28.3					
	08월 20일	1022.0	37	28.5					
	08월 21일	1023.0	37	28.5					
	08월 22일	1017.0	37	28.3					
	08월 23일	1029.0	37	28.6	3.8	3.2	33.6		8월 3주차
	08월 24일	1031.0	37	28.7					
	08월 25일	1015.0	37	28.3					
	08월 26일	1011.0	37	28.1					
	08월 27일	1029.0	37	28.6					
	08월 28일	1021.0	37	28.4					
	08월 29일	1007.0	37	28.0					
	08월 30일	1029.0	38	27.9					
	08월 31일	1014.0	38	27.5	3.9	3.1	37.2		8월 4주차
교체후	09월 01일	1022.0	38	27.7			34.6	6	
	09월 02일	1035.0	38	28.1			33.7	6	
	09월 03일	1016.0	38	27.5			31.0	6	
	09월 04일	1029.0	38	27.9			32.2	6	
	09월 05일	1075.0	40	27.7			28.5	6	
	09월 06일	1088.0	40	28.0			21.4	3	
	09월 07일	1095.0	40	28.2			19.8	3	
	09월 08일	1110.0	40	28.6			20.2	3	
	09월 09일	1134.0	40	29.2			18.8	3	
	09월 10일	1201.0	40	30.9	4.0	3.2	18.6	3	9월1주차
	09월 11일	1189.0	40	30.6			17.0	3	
	09월 12일	1165.0	39	30.8			19.1	3	
	09월 13일	1147.0	39	30.3			21.3	3	
	09월 14일	1130.0	39	29.8			18.4	3	
	09월 15일	1152.0	39	30.4			18.1	3	
	09월 16일	1177.0	41	29.6	4.0	3.1	18.2	3	9월2주차
	09월 17일	1169.0	41	29.4			18.0	3	
	09월 18일	1196.0	41	30.0			21.1	3	
	09월 19일	1184.0	41	29.7			20.0	2	
	09월 20일	1215.0	41	30.5			20.2	2	
	09월 21일	1187.0	41	29.8			20.0	2	검정일
	09월 22일	1193.0	41	30.0			17.0	2	
	09월 23일	1216.0	41	30.5			20.0	2	

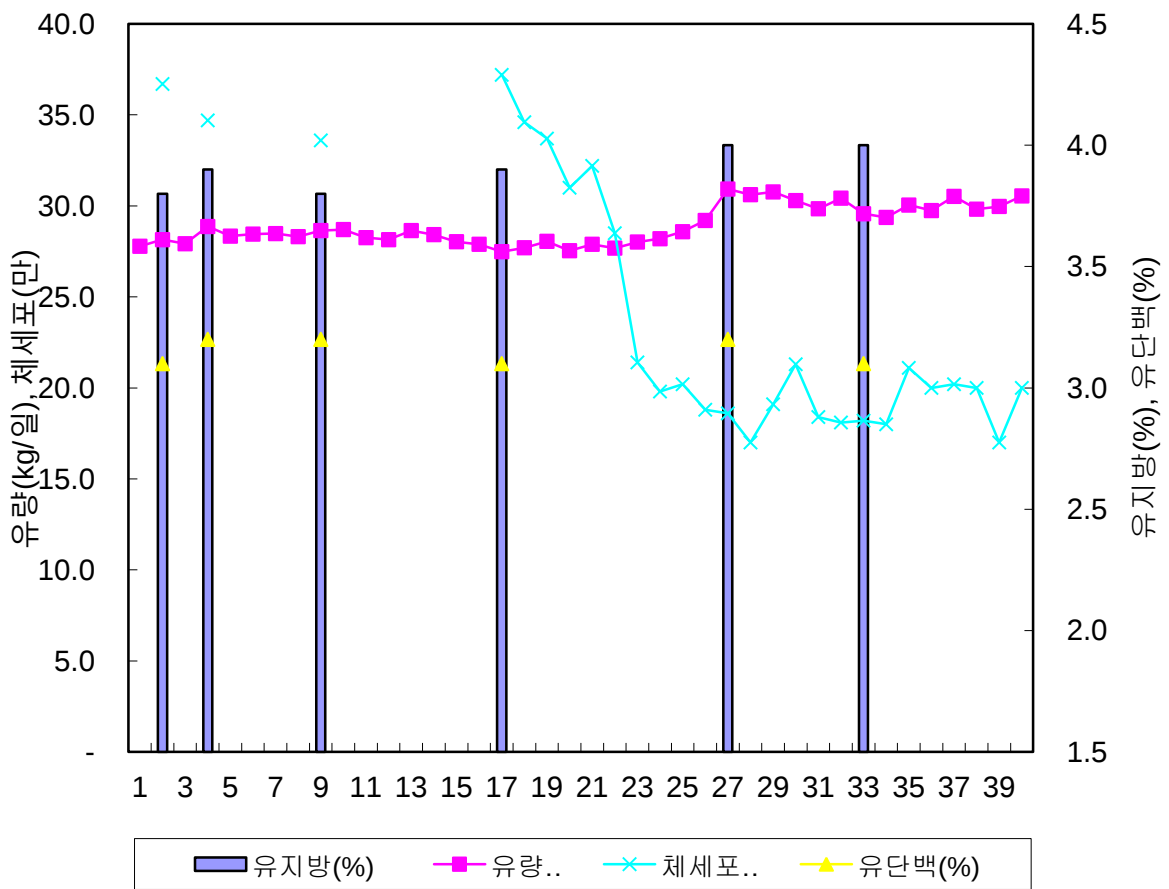

유량(kg/두)	코아텍스타P(kg/두)
25이하	2.5~3.0
25~30	3.0~3.5
30이상	4.0~4.5
40이상	5.0~6.0

요섭목장 윤상문농장주의 사용소감

지역부장의 권유로 착유 사료를 교체해 분방 착유우 및 낱유 못하는 소도 줄어 점차 유량도 늘고 확연히 줄어 수익도 개선되니 너무 감사하다.
앞으로는 트랜스 탑Q 사료도 비유 초기우에게 접목할 예정이다.
대리점과 지역부장의 많은 애정에 깊이 감사드립니다.